

**DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
ACUSTICA, OTTICA E OTTICO-ACUSTICA**

***ACOUSTIC, OPTICAL AND OPTICAL- ACOUSTIC
ALARM DEVICES***



**Sch./Ref.
1043/248**



**Sch./Ref.
1043/249**




**Sch./Ref.
1043/252**

**SCHEMI DI COLLEGAMENTO PER
SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDIO URMET**

***CONNECTION DIAGRAMS FOR URMET
FIRE DETECTION SYSTEMS***


Centrale convenzionale / *Conventional fire detection*

Sch./Ref. 1043/422 - 1043/424

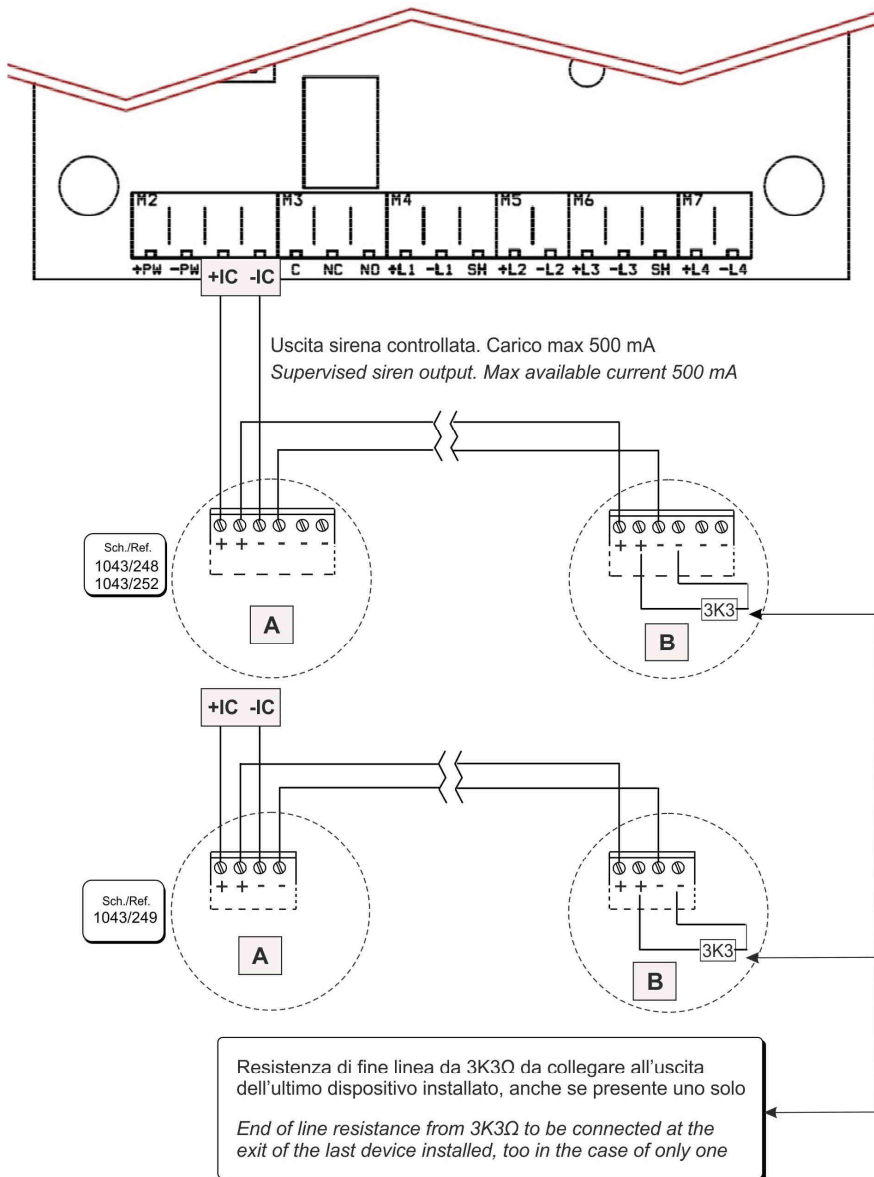

- A** Primo dispositivo di segnalazione installato / *First alarm device installed*
- B** Ultimo dispositivo di segnalazione installato / *Last alarm device installed*


Scheda comando e controllo / *Command and control board* Centrali di rivelazione / *Fire detection control panel* Sch./Ref. 1043/550-560-570

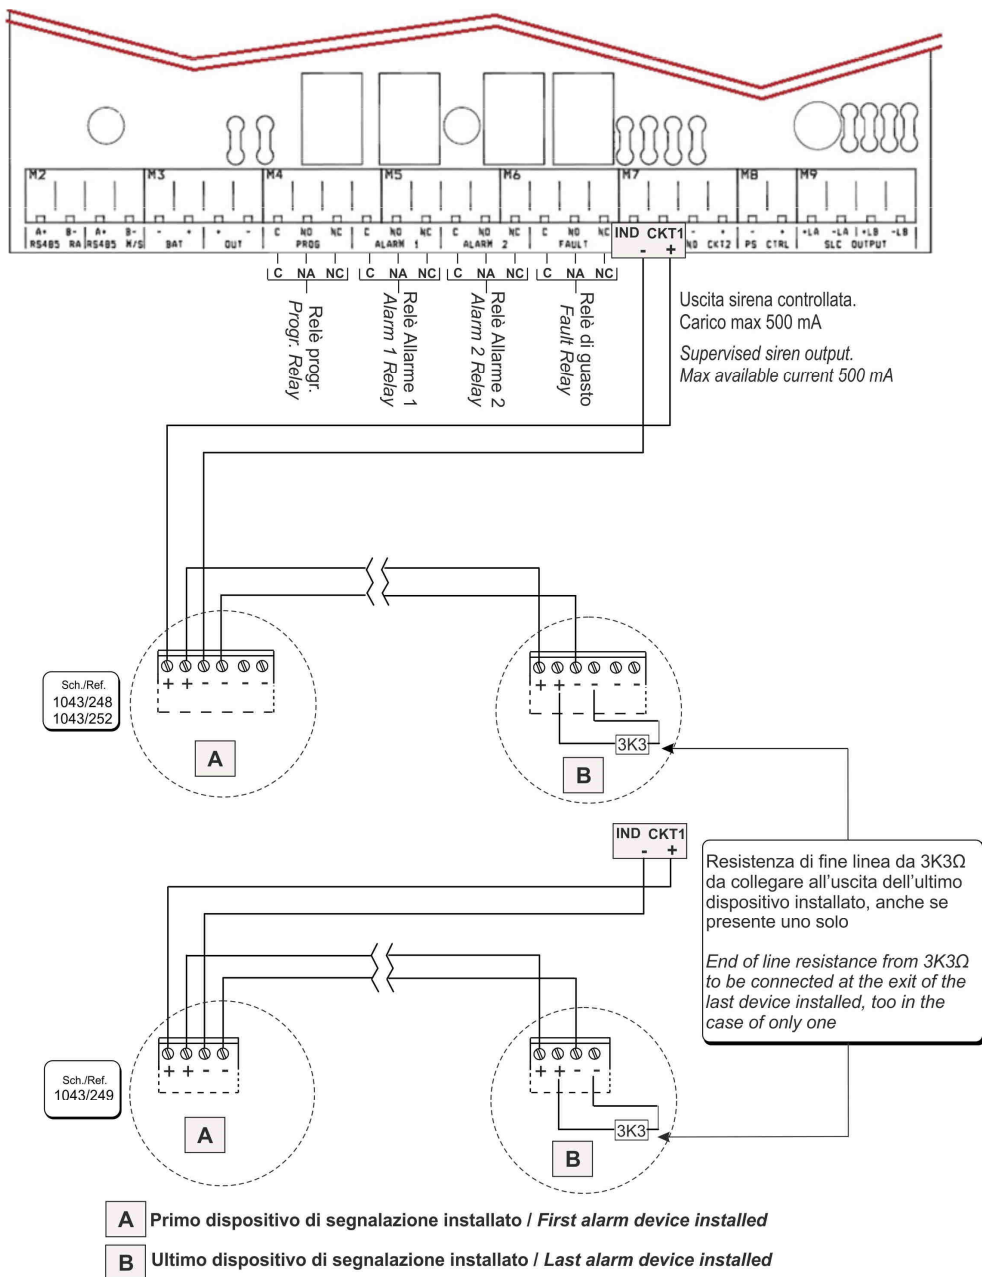

Modulo input output / *Input output module*

Sch./Ref. 1043/532

Modulo 1043/532 settato come MU
e modo 0 con disattivazione locale
*Module 1043/532 set as MU and
mode 0 with local deactivation*

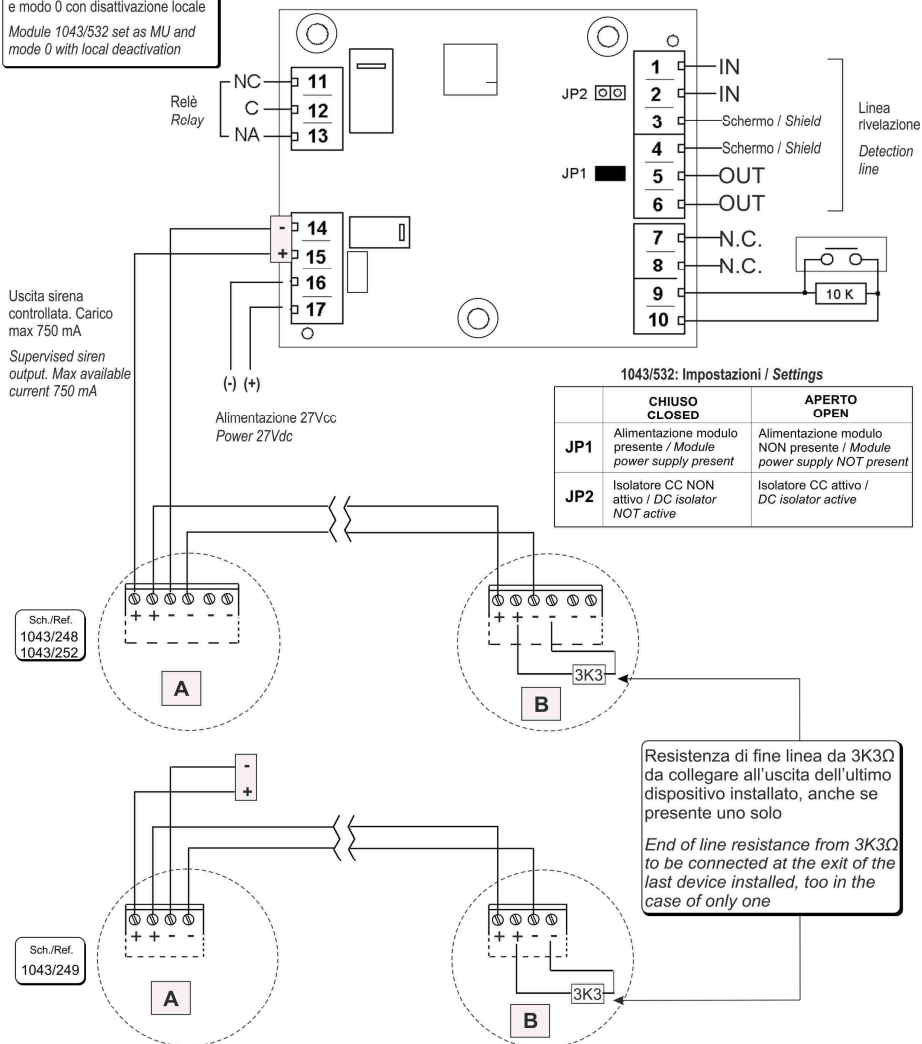

A Primo dispositivo di segnalazione installato / *First alarm device installed*

B Ultimo dispositivo di segnalazione installato / *Last alarm device installed*

DS1043-235

urmet

LBT20815

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39. 011.24.00.000 (RIC.AUT.)
Fax +39. 011.24.00.300 - 323

Area tecnica Servizio Clienti
+39. 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com